

Tehniline andmeleht

Sadulventiilid (PN 16)

VRG 2 – 2-tee ventiil, väliskeermega

VRG 3 – 3-tee ventiil, väliskeermega

Kirjeldus



VRG ventiilid võimaldavad kvaliteetseid, kulutusi säästvaid lahendusi enamikule vee- ja jahutussüsteemidele.

Ventiile saab kasutada koos järgmiste täiturmotoritega:

- täiturmootoriga AMV(E) 335, AMV(E) 435 või AMV(E) 438 SU;
- täiturmootoriga AMV(E) 25, 25 SU/SD (adapteriga **065Z0311**).

Täiturmootorite kombinatsioone on kirjeldatud osas „Mõõtmed“.

Omadused

- Mullikindel konstruktsioon
- Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga AMV(E) 335, AMV(E) 435
- Eraldi 2-tee ventiil
- Sobiv jagamisrakendustele (3-tee)

Põhiandmed:

- DN 15-50
- k_{vs} 0,63-40 m³/h
- PN 16
- Temperatuur:
 - Tsirkulatsioonivesi / vesi-glükool kuni 50 %: 2 (-10*)...130 °C
 - * Temperatuuridel -10 °C kuni +2 °C tuleb kasutada spindlisoojendit
- Ühendused:
 - väliskeere

Tellimine

Näide



3-tee ventiil, DN 15; k_{vs} 1,6; PN 16;
 T_{max} 130 °C; väliskeere

- 1x VRG 3 DN 15 ventiil
Kood: **065Z0113**

Valikuliselt:

- 3x liitmik
Kood: **065Z0291**

2- ja 3-tee ventiilid VRG (väliskeere)

Joonis	DN	k_{vs} (m ³ /h)	Tootekood	
			VRG 2	VRG 3
	15	0,63	065Z0131	065Z0111
		1,0	065Z0132	065Z0112
		1,6	065Z0133	065Z0113
		2,5	065Z0134	065Z0114
		4,0	065Z0135	065Z0115
	20	6,3	065Z0136	065Z0116
	25	10	065Z0137	065Z0117
	32	16	065Z0138	065Z0118
	40	25	065Z0139	065Z0119
	50	40	065Z0140	065Z0120

Tellimine (järg)
Lisavarustus - liitmikud

Tüüp	DN	Tootekood	
Liitmikud ¹⁾	Rp½	15	065Z0291
	Rp¾	20	065Z0292
	Rp1	25	065Z0293
	Rp1¼	32	065Z0294
	Rp1½	40	065Z0295
	Rp2	50	065Z0296

¹⁾ 1 sisekeermega liitmik väliskeermega ventiilidele (Ms - CuZn39Pb3)

Lisavarustus - adapter ja spindlisoojendi

Tüüp	täiturmootoritele	Tootekood
Adapter	AMV(E) 25/35	065Z0311
Spindlisoojendi	AMV(E)335/435	065Z0315


Varuosad

Tüüp	DN	Tootekood
Tihenduskarpi	15	065Z0321
	20	065Z0322
	25	065Z0323
	32	065Z0324
	40/50	065Z0325



Tehnilised andmed

Nimiläbimõõt	DN	15	20	25	32	40	50				
k_{vs} väärtus	m ³ /h	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40
Käik	mm	10									
Reguleerimistäpsus		30:1	50:1	100:1							
Reguleerikarakteristik		LOG: port A-AB; LIN: port B-AB									
Kavitatsioonitegur z		≥ 0,4									
Lekkekadu		A - AB mullikindel konstruktsioon B - AB ≤ 1,0 % of k_{vs}									
Nimirõhk	PN	16									
Suurim sulgemisrõhk	bar	Segamine: 4 Jagamine: 1									
Soojuskandja		Tsirkulatsioonivesi / vesi-glükool kuni 50 %									
Soojuskandja pH		Min. 7, Max. 10									
Soojuskandja temperatuur	°C	2 (-10 ¹⁾) ... 130									
Ühendus		väliskeere									
Materjalid											
Ventiili korpus		Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)									
Ventiili spindel		Roostevaba teras									
Ventiili koonus		Messing									
Tihenduskarbi tihend		EPDM									

¹⁾ Temperatuuridel vahemikus -10...+2 °C kasutage spindlisoojendit

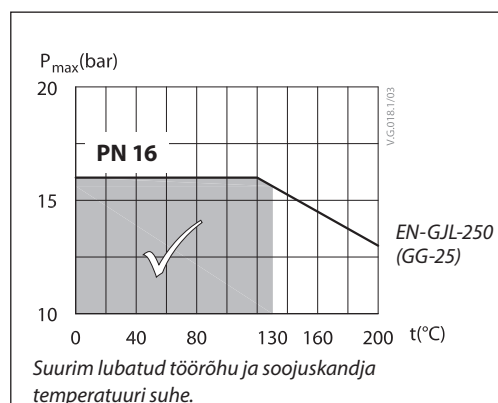Rõhu / temperatuuri diagramm


Ventiili karakteristikud

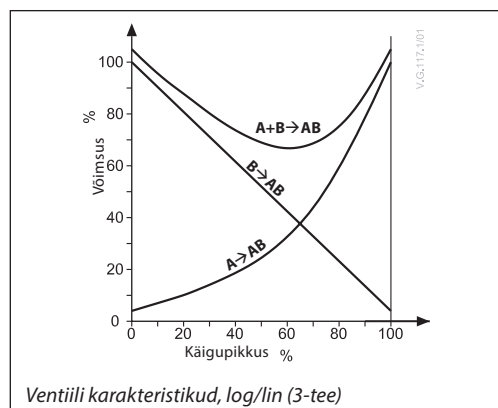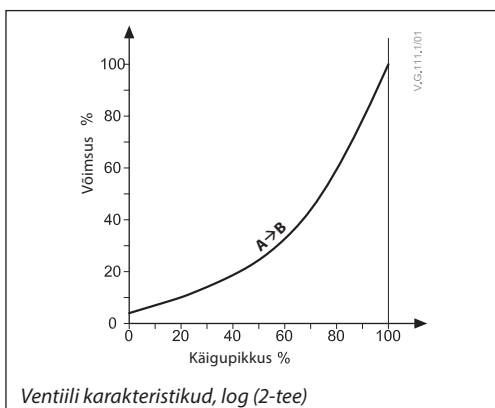



Paigaldamine

Ventiili paigaldamine


Enne ventiili paigaldamist veenduge, et torud on puhtad ja metallipurust vabad. Ventiil peab olema paigaldatud vastavalt ventiili korpusel näidatud voolusuunale, v.a jagamise korral, kus ventiili saab paigaldada voolusuunaga vastassuunas (ventiili korpusel toodud voolusuunaga võrreldes vastassuunas). Ventiili korpusele ei tohi üle kanduda torude mehaaniline koormus. Samuti ei tohi ventiilile üle kanduda vibratsioon.

Ventiil tuleb monteerida nii, et täiturmootor jääks horisontaalselt või ülespoole. Täiturmootorit ei tohi paigaldada allapoole.


Ventiilikorpusel olev nool peab alati vastama voolusuunale. Reguleerimist mõjutava turbulentsi vältimiseks on soovitatav enne, pärast ventiili ja segamisele jätta sirge torulõik näidatule vastavalt (D – toru läbimõõt).

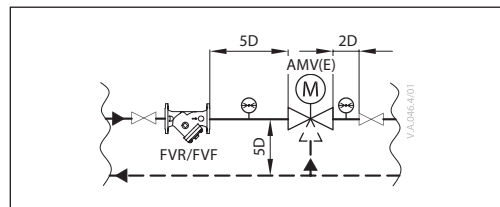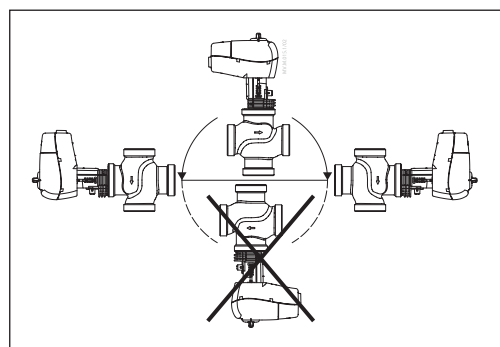


Märkus.
Paigaldage filter enne ventiili (nt Danfoss FVR/FVF)

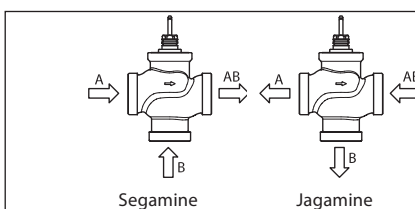


Joonis 1. Segamis- või jagamiskeem

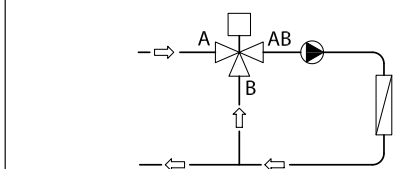

Joonis 2. Segamisventiil segamiskeemi puhul



Joonis 3. Segamisventiil jagamiskeemi puhul



Joonis 4. Jagamisventiil jagamiskeemi puhul

Segamis- või jagamiskeem


3-tee ventiili saab kasutada nii segamis- kui ka jagamisventiilina (joonis 1).

Kui 3-tee ventiil on paigaldatud segamisventiilina, mis tähendab, et avad A ja B on sissevooluavad ja ava AB on väljavooluava, saab selle paigaldada nii segamis- (joonis 2) kui ka jagamiskeemide puhul (joonis 3).

3-tee ventiili saab paigaldada ka jagamisventiilina jagamiskeemide puhul (joonis 4), mis tähendab, et ava AB on sissevooluava ja avad A ja B on väljavooluavad.

Märkus:
Segamis- ja jagamispaigaldiste suurim sulgemisrõhk on erinev. Vastavad väärtused leiate tehniliste andmete jaotisest.

Suuruse valik

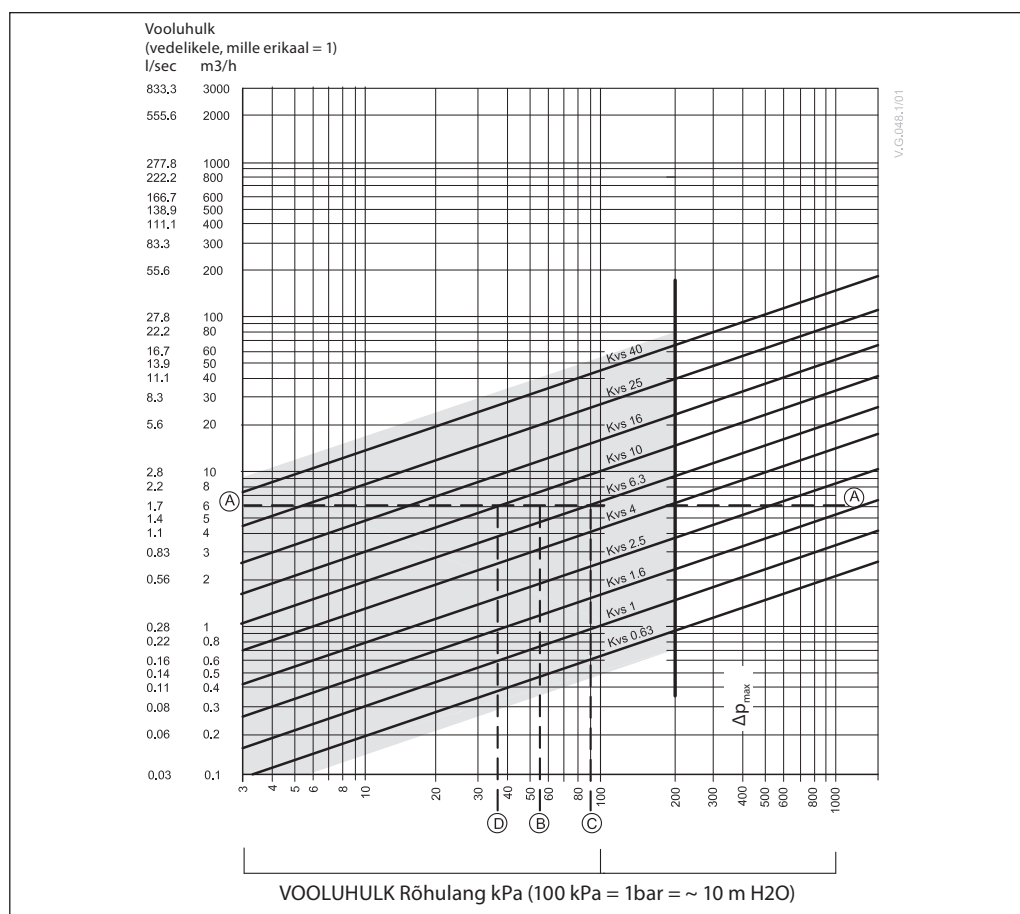

Näide

Antud:

 Vooluhulk: 6 m³/h

Süsteemi rõhulang: 55 kPa

 Leidke horisontaaljoon, kus vooluhulk on 6 m³/h (joon A-A). Ventiili rõhulangu suhte a leiame valemiaa:

$$\text{Ventiili rõhusuhtarv, } a = \frac{\Delta p_1}{\Delta p_1 + \Delta p_2}$$

kus:

 Δp_1 = rõhulang täielikult avatud ventiilis

 Δp_2 = rõhulang ülejäänud skeemis täielikult avatud ventiili korral

 Ideaaljuhul võrduks ventiili rõhulang süsteemi rõhulanguga (st $a = 0,5$):

 kui: $\Delta p_1 = \Delta p_2$

$$a = \frac{\Delta p_1}{\Delta p_1 + \Delta p_2} = 0,5$$

 Selles näites oleks suhe $a = 0,5$ juhul, kui ventiili rõhulang on 55 kPa selle vooluhulga korral (punkt B).

 Joone A-A lõikepunkt punktist B lähtuva vertikaaljoonega asub kahe diagonaaljoone vahel; see tähendab, et ideaalse suurusega ventiili ei eksisteeri. A-A joone ristumiskoht diagonaaljoontega annab rõhulangude väärtused reaalseste ventiilide puhul. Sellisel juhul annaks ventiil, mille k_{vs} on 6,3, rõhulangu väärtuseks 90,7 kPa (punkt C):

$$\text{siit rõhusuhtarv} = \frac{90,7}{90,7 + 55} = 0,62$$

 Suuruselt teine ventiil, mille k_{vs} on 10, annaks rõhulangu väärtuseks 36 kPa (punkt D):

$$\text{siit rõhusuhtarv} = \frac{36}{36 + 55} = 0,395$$


 Enamasti valitakse 3-tee skeemi puhul väiksem ventiil (mille suhe a oleks kõrgem kui 0,5 ja seega kergemini juhitud). See aga suurendab süsteemi üldrõhku ja seetõttu peaks projekteerija kontrollima sobivust pumpadega jne. Ideaalseks tuleb lugeda suhtarvu 0,5, eelistatult peaks see jääma vahemikku 0,4 kuni 0,7.

Ehitus

(võib esineda eri versioone)


VRG 2

1. Ventili korpus
2. Ventili sisu
3. Ventili koonus
4. Ventili spindel
5. Liikuv klapi pesa (rõhutasandiga)
6. Tihenduskarp

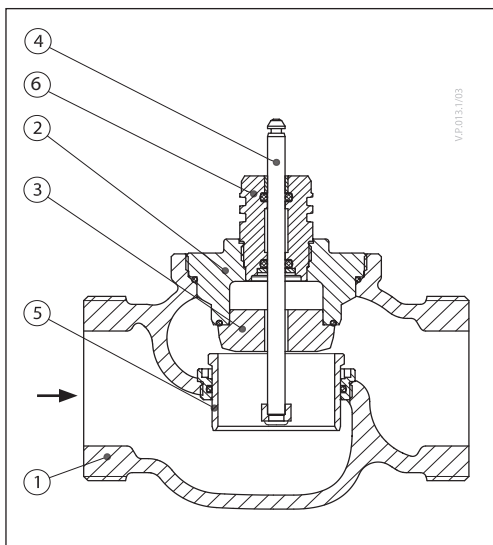


VRG 3

1. Ventili korpus
2. Ventili sisu
3. Ventili koonus
4. Ventili spindel
5. Klapi pesa
6. Rõhutasanduskamber
7. Tihenduskarp

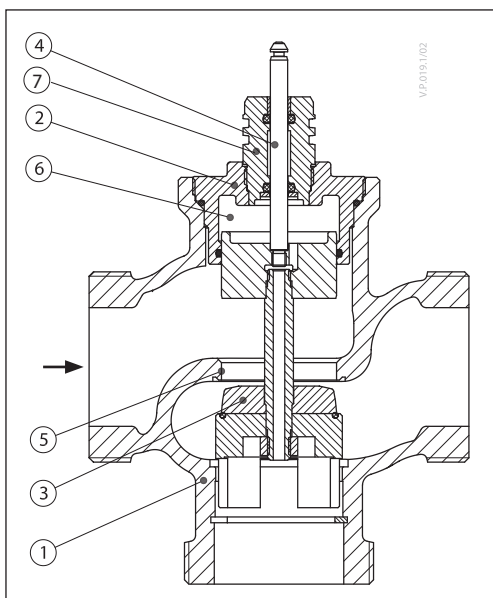

Mõõtmed

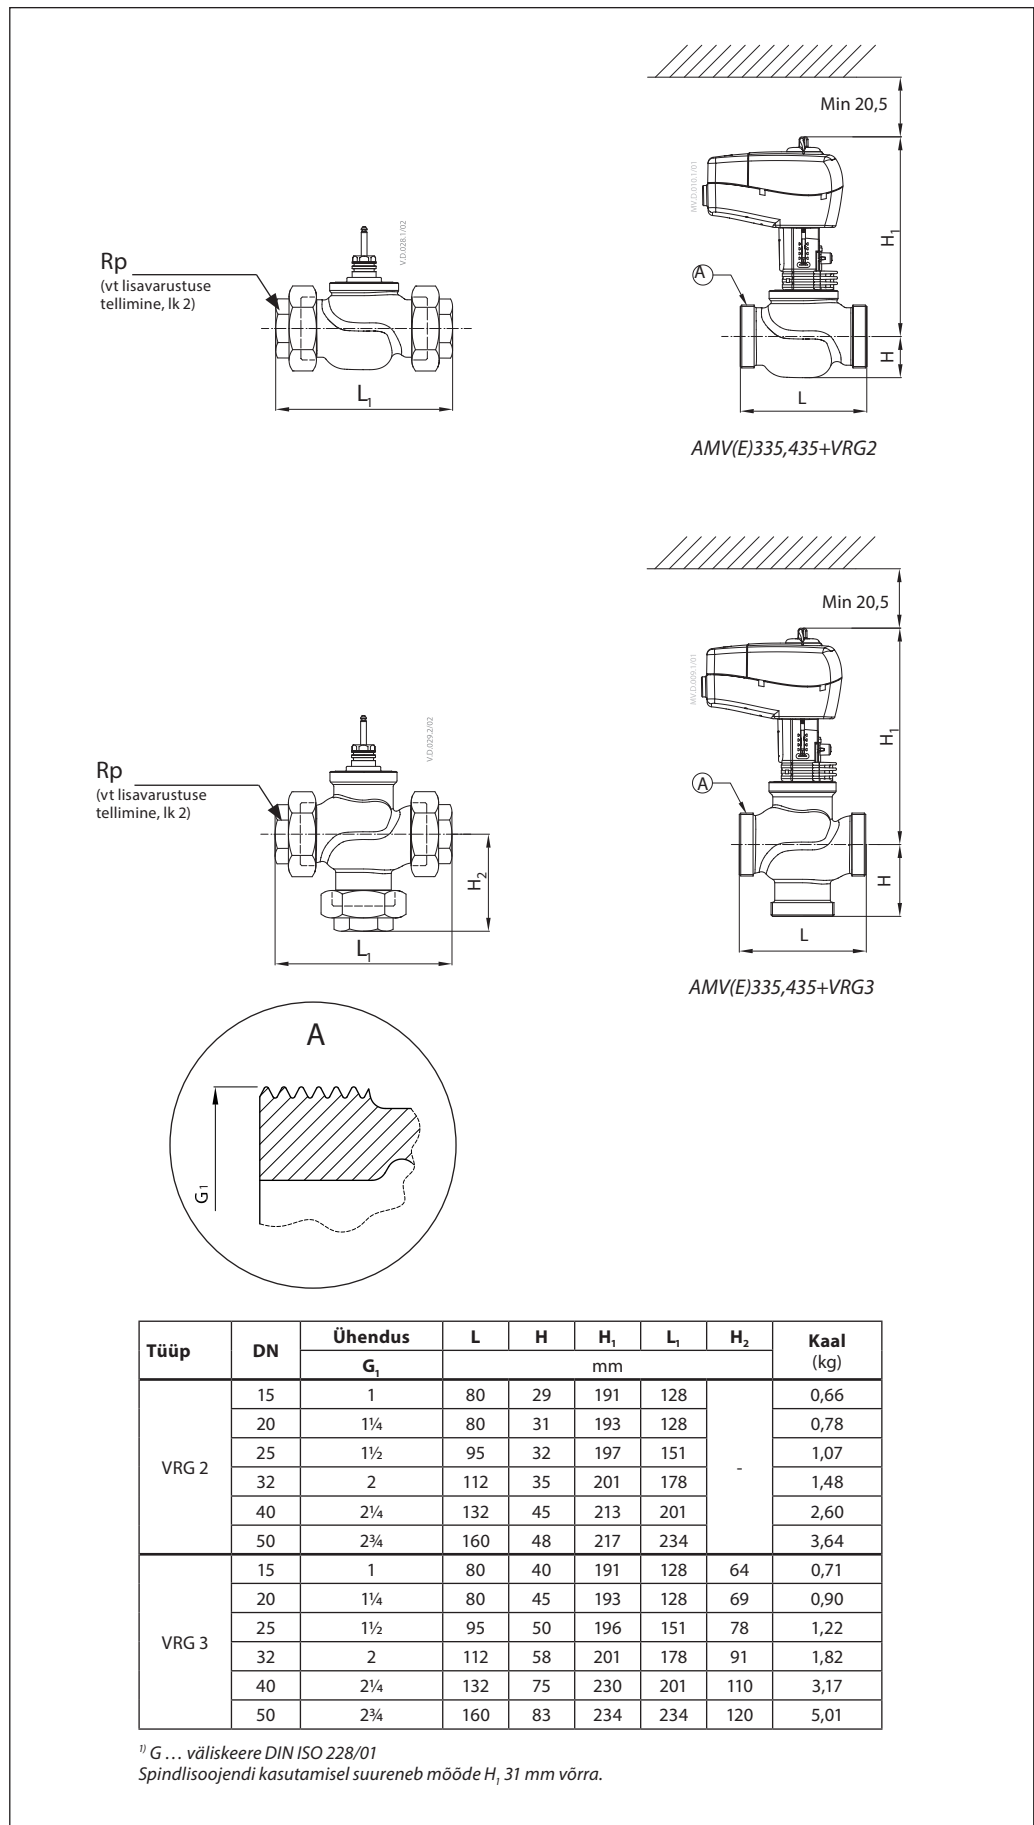

Tüüp	DN	Ühendus	L	H	H ₁	L ₁	H ₂	Kaal (kg)
		G ₁						
VRG 2	15	1	80	29	191	128	-	0,66
	20	1¼	80	31	193	128	-	0,78
	25	1½	95	32	197	151	-	1,07
	32	2	112	35	201	178	-	1,48
	40	2¼	132	45	213	201	-	2,60
	50	2¾	160	48	217	234	-	3,64
VRG 3	15	1	80	40	191	128	64	0,71
	20	1¼	80	45	193	128	69	0,90
	25	1½	95	50	196	151	78	1,22
	32	2	112	58	201	178	91	1,82
	40	2¼	132	75	230	201	110	3,17
	50	2¾	160	83	234	234	120	5,01

¹⁾ G ... väliskeere DIN ISO 228/01
Spindlisoojendi kasutamisel suureneb mõõde H₁ 31 mm võrra.

Mõõtmed (järg)

AMV(E) 438SU+VRG2
AMV(E) 25/35+VRG2+
adapter **065Z0311**

AMV(E) 438 SU + VRG 3
AMV(E) 25/35 + VRG 3 +
adapter **065Z0311**

TIP	DN	Ühendus G ₁	L	H	H ₁
			mm		
VRG 2	15	1	80	29	216
	20	1¼	80	31	218
	25	1½	95	32	222
	32	2	112	35	226
	40	2¼	132	45	237
	50	2¾	160	48	242
VRG 3	15	1	80	40	216
	20	1¼	80	45	218
	25	1½	95	50	222
	32	2	112	58	226
	40	2¼	132	75	255
	50	2¾	160	83	268

¹⁾ G ... väliskeere DIN ISO 228/01
Spindlisoojendi kasutamisel suureneb mõõde H₁ 5 mm võrra.

**Danfoss AS**

Climate Solutions • danfoss.ee • +372 659 3300 • klienditeenindus.ee@danfoss.com

Mistahes teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, teave toote valimise, selle rakendamise või kasutamise, toote kujunduse, kaalu, mõõtmete, võimsuse kohta või mistahes muud tehnilised andmed toote kasutusjuhendites, kataloogide kirjeldustes, reklaamides jms, olenemata sellest, kas need on tehtud kättesaadavaks kirjalikult, suuliselt, elektrooniliselt, veebis või allalaadimise kaudu, on informatiivse tähendusega ja on siduvad ainult sellisel juhul ja määral, mis on selgesõnaliselt toodud hinnapakkumises või tellimuse kinnituses. Danfoss ei vastuta võimalike esinevate vigade eest kataloogides, reklaamprospektides, videotes ja muudes materjalides.

Danfoss jätab endale õiguse ette teatamata teha toodetes muudatusi. See kehtib ka tellitud, kuid mitte veel tarnitud toodetele, eeldusel, et muudatusi saab teha ilma toote vormi, sobivust ja funktsiooni muutmata.

Kõik selles materjalis esinevad kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Danfoss A/S või Danfossi kontserni ettevõtetele. Danfoss ja Danfossi logotüüp on ettevõtte Danfoss A/S kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.